


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

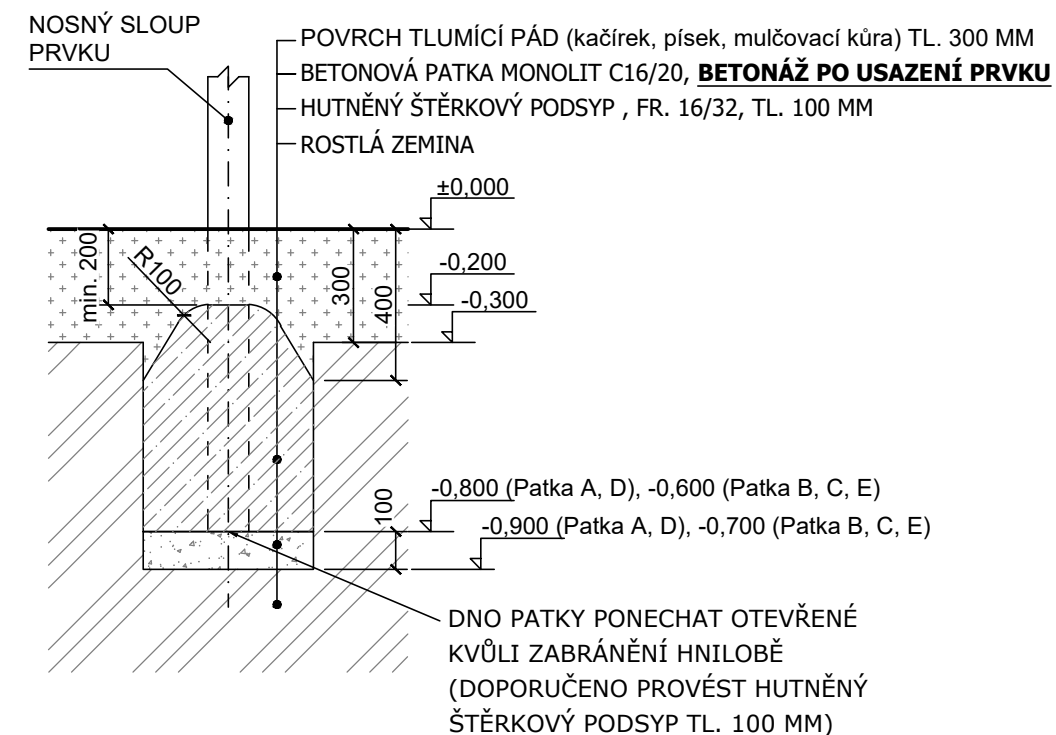

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (22x)
- B - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- D - 600 x 400 mm, hloubka -0,9 m (1x)
- E - 500 x 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)

Objem betonu min. 2,3 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:60/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz	777 715 094			
Název	OPIDION 01 spodní stavba		Výška pádu	2 m		
Číslo	WD-0805-00		Velikost dop. plochy	92,5 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		