



ŘEZ SVAHEM

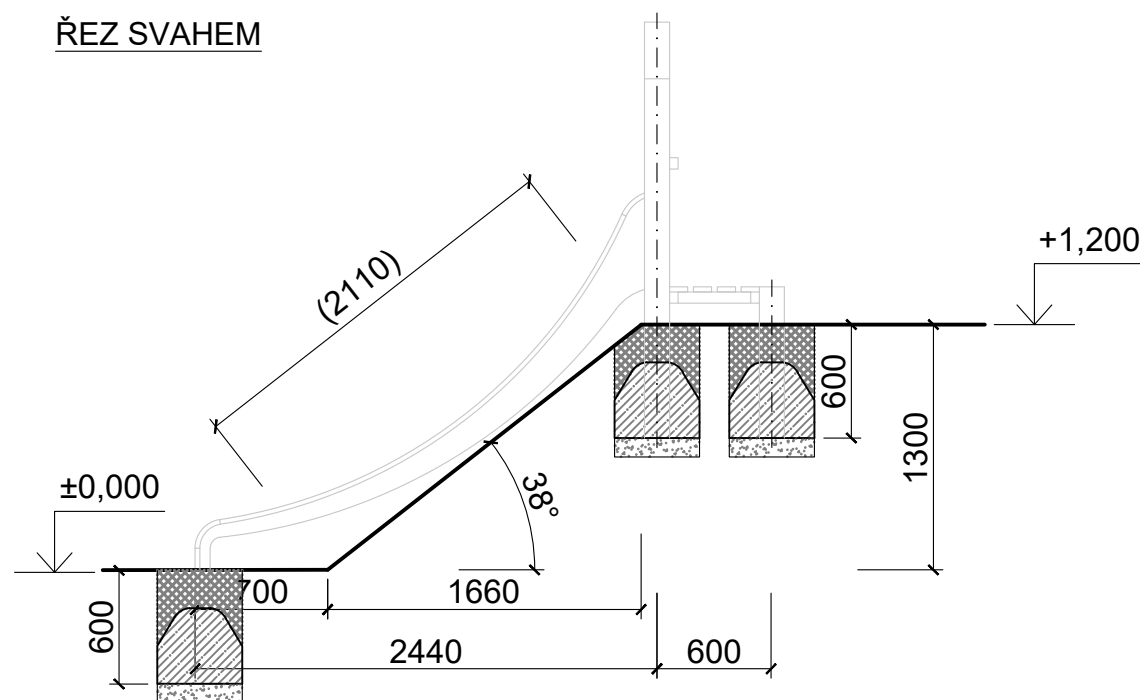

ŘEZ PATKOU

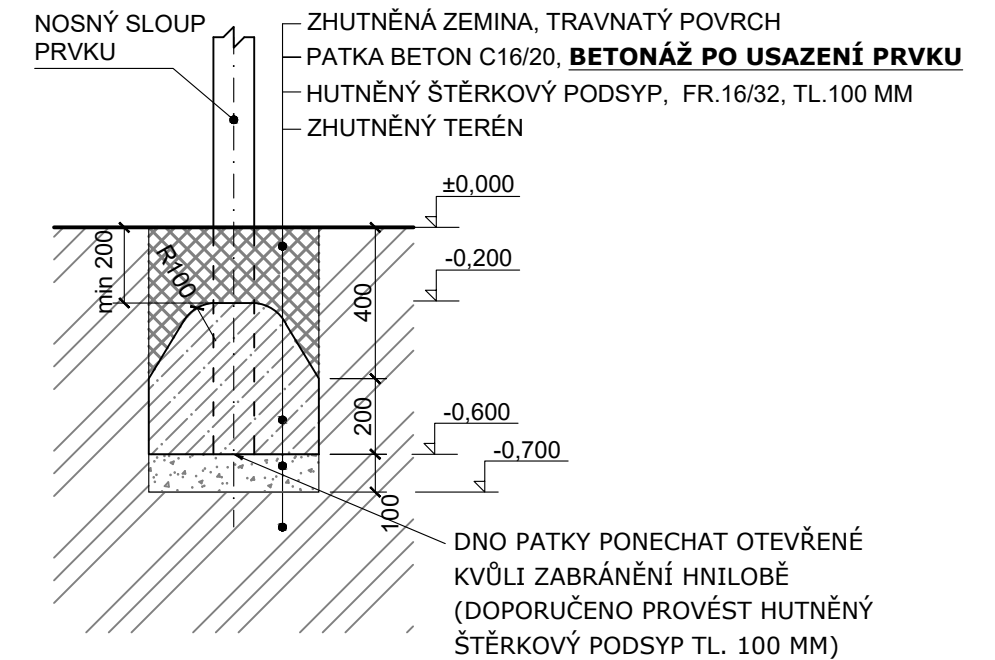

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 450 mm, hloubka -0,7 m (4x)
- B - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,35 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

**BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

PŘEDPOKLÁDÁ SE INSTALACE NA STÁVAJÍCÍ SVAH Z KONSOLIDOVANÉ ZEMINY (NIKOLIV NÁSYP).

POUŽITÁ SKLUZAVKA - v. 1,5 m.

- — — hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku**

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláň na E<sub>def2</sub> min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	05.06.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	SLOP spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0440-00		Velikost dop. plochy	19,5 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		