


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

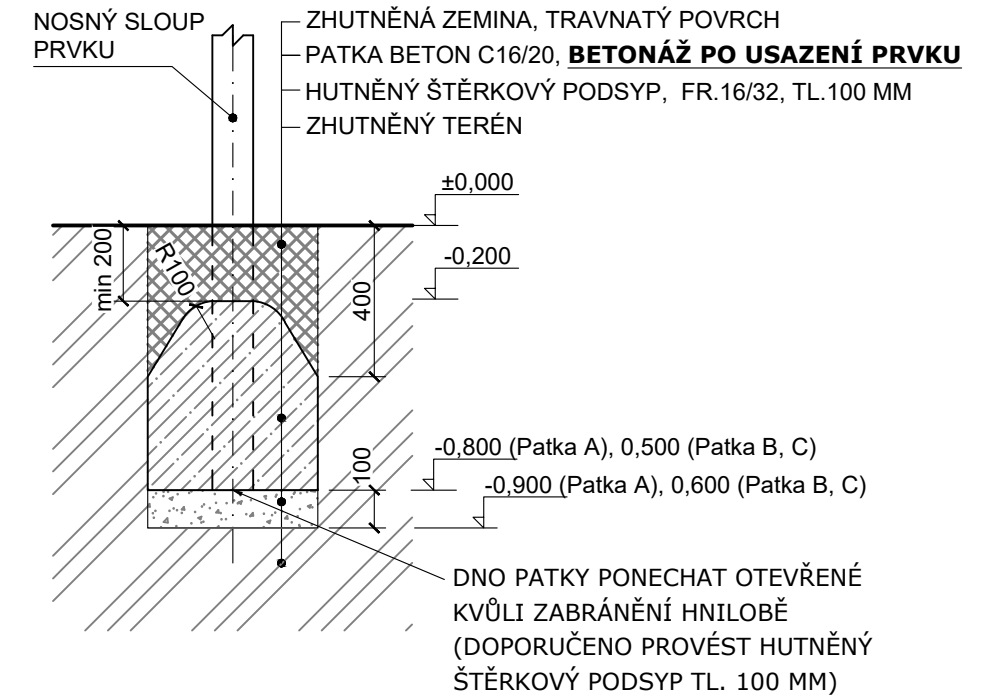

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (5x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,6 m (4x)
- C - 500x500 mm, hloubka -0,6 m (2x)

Objem betonu min. 0,6 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	VALI spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0315-00		Velikost dop. plochy	33,5 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		