


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

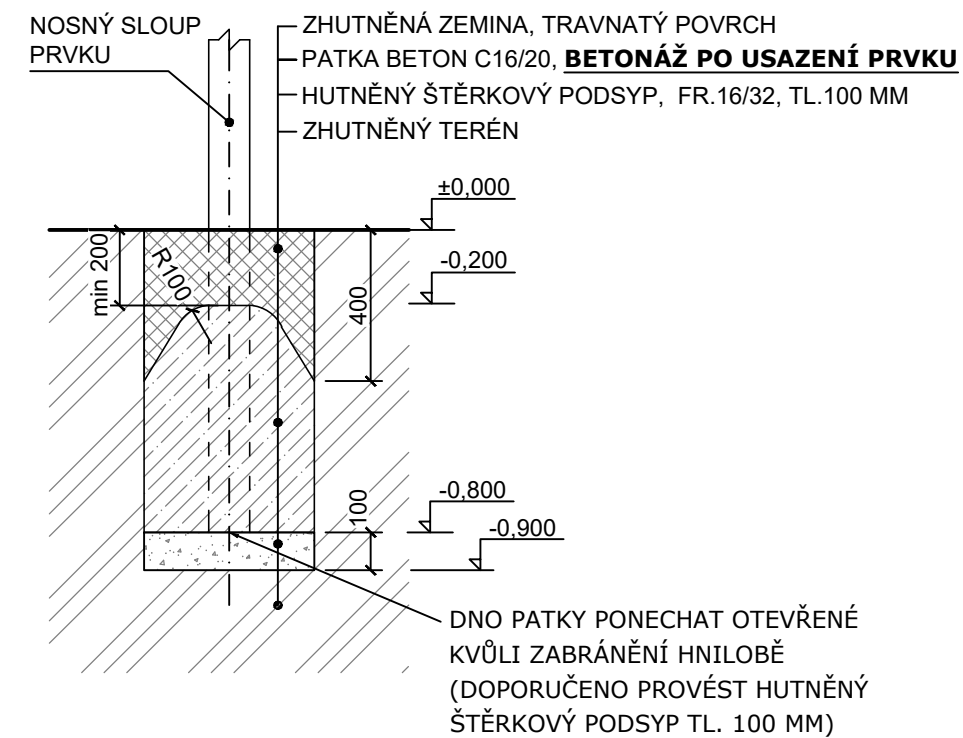

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 500 x 500 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,3 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy


----- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat
s hranicí dopadové plochy jiného prvku

..... minimální prostor pro instalaci herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	27.08.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz		797 971 007		
Název	RR EDNA spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	RR-0302-00		Velikost dop. plochy	16,0 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		